

International nomenclature for lubricants	FL Products
<b>Grease for general greasing purposes</b> lithium-based, N.L.G.I. n. 2 consistency VECO Standard 18-1810	Tutela MR 2
<b>Specific grease for bearings and wheel hubs</b> lithium-based, N.L.G.I. consistency n. 3 VECO Standard 18-1810	Tutela MR 3
<b>Fluid for clutch control</b> Complies with the N.H.T.S.A. 116, ISO 4925 Std. standards SAE J 1703, VECO STANDARD 18-1820	Tutela TRUCK DOT SPECIAL
<b>Hydraulic fluid</b> with extra high index of viscosity (over 300), at performance level MIL-H 5606 A	Tutela TILT CAB
<b>Liquid for window washer</b> mixture of alcohol, water and surfactants CUNA NC 956-11 VECO Standard 18-1802	Tutela PROFESSIONAL SC 35
<b>Grease for centralised lubrication systems</b> ,lithium soap based, with synthetic base, N.L.G.I. n. 2, Working temperature: from -30 °C to +140 °C VECO Standard 18-1810	Tutela COMAR 2 <sup>(4)</sup>
<b>Concentrated protective fluid for radiators</b> ethylene glycol base containing corrosion inhibitors, conforming to the standard: IVECO STANDARD 18-1830	PARAFLU <sup>(5)</sup>

<sup>(4)</sup> Working temperatures from -30°C to +140°C

<sup>(5)</sup> Use diluted 50% with water

**Interconnection control unit A**

Located behind the small door in front of the passenger.


Circuit breakers	Code numbering
A - Diode holder	61136
B -	
C - Power take-off 1 (NA1) EuroTronic	25898
D - Manual climate control contactor	25545
E - Supplementary water heater contactor	25325
F - Power take-off 2 (NA2) EuroTronic	25897
G - Manual climate control contactor	25544
H - Diode for Power Packer (cab tilting)	61000
I - Manual climate control contactor	25874
K - Manual climate control contactor	25310
L -	
M - Manual climate control contactor	25322
N - Manual climate control contactor	25332
O -	
P - Manual climate control contactor	25327
R - Manual climate control contactor	25332
S -	

**action**, funcionamiento, movimiento;  
acción; impulsión  
— **zone**, (g) zona herítica  
**activated**, *a.* activado  
— **carbon**, carbón activado  
— **clay**, arcilla activada  
— **sludge**, (prf) lodo (*o* cieno, barro, fango) activado  
**activation**, activación  
**active**, *a.* activo  
— **component**, (elec) componente activo  
— **current**, corriente activa  
— **power**, potencia activa (*o* efectiva)  
**actual**, *a.* real, verdadero, efectivo  
— **absolute gravity**, gravedad absoluta real  
— **cash value**, valor real de venta, valor real en efectivo  
— **cost**, coste efectivo  
— **gradient**, gradiente real  
— **horsepower**, caballos de fuerza efectiva  
— **parameter**, (comp) parámetro efectivo  
— **power**, potencia real (*o* activa)  
— **value**, valor en plaza, valor del mercado  
**actuate**, impulsar, accionar, actuar, activar, mover  
**actuating**, impulsor, accionador, activador, de mando  
— **pressure valve**, válvula excitadora de presión  
**actuator**, impulsor, accionador, actuador, activador, servomotor  
**ACU (automatic calling unit)**, (comp) unidad automática de llamada  
**acuiclude**, (g) acuiclusa  
**acute**, agudo  
— **angle**, ángulo agudo  
— **bisectrix**, bisectriz aguda  
**acute-angled**, acutángulo  
**acyclic**, (elec) acíclico, unipolar  
**ACV**, *q.v.* **actual cash value**  
**A/D (analog-to-digital)**, (comp) (conversión) de analógico a digital;  
(**after date**), (comercio) después de la fecha, postdatado

**ADC (analog-to-digital conversion)**, conversión de analógica a digital;  
(**analog-to-digital converter**) conversor de analógico a digital  
**adamantine**, *a.* adamantino, diamantino  
— **drill**, barrena adamantina (*o* de diamantes), sonda de municiones  
— **spar**, corindón  
**adamellite**, (g) adamelita  
**adamite**, adamita  
**adapter**, adaptador  
— **plug**, tapón adaptador  
**adapter-type ball bearing**, cojinete de bolas con adaptador  
**addition**, suma, adición  
**additive**, aditivo  
**additive compound**, (ref) aditivo, elemento de adición  
**add-on**, añadido, incorporable  
— **equipment**, material (*o* equipo) complementario incorporable  
**address**, dirección, domicilio  
**addressee**, destinatario  
**adduct**, aducto  
**adelfotype**, adelfotipo  
**ader wax**, ozoquerita cruda  
**adhere**, adherir, adherirse  
**adherence**, adhesión, adherencia  
**adhesive**, adhesivo, adherente  
**adiabatic**, curva (*o* línea) adiabática; *a.* adiabático;  
— **bulk modulus**, módulo adiabático de volumen  
— **change**, proceso adiabático  
— **compression**, compresión adiabática  
— **expansion**, expansión adiabática  
— **gradient**, gradiente adiabático  
**adiagnostic**, diagnóstico  
**adipic acid**, ácido adipico  
**a-dipping**, en la dirección del buzamiento  
**adit**, socavón, tiro inclinado, pozo de arrastre; (min) galería de extracción, contramina  
**adjacent**, adyacente  
**adjoining rock**, roca vecina (*q.v.* **country rock**)  
**adjust**, *v.* ajustar, regular, graduar, poner en punto, corregir

# Périmètre du projet

Projet infocentre en cours

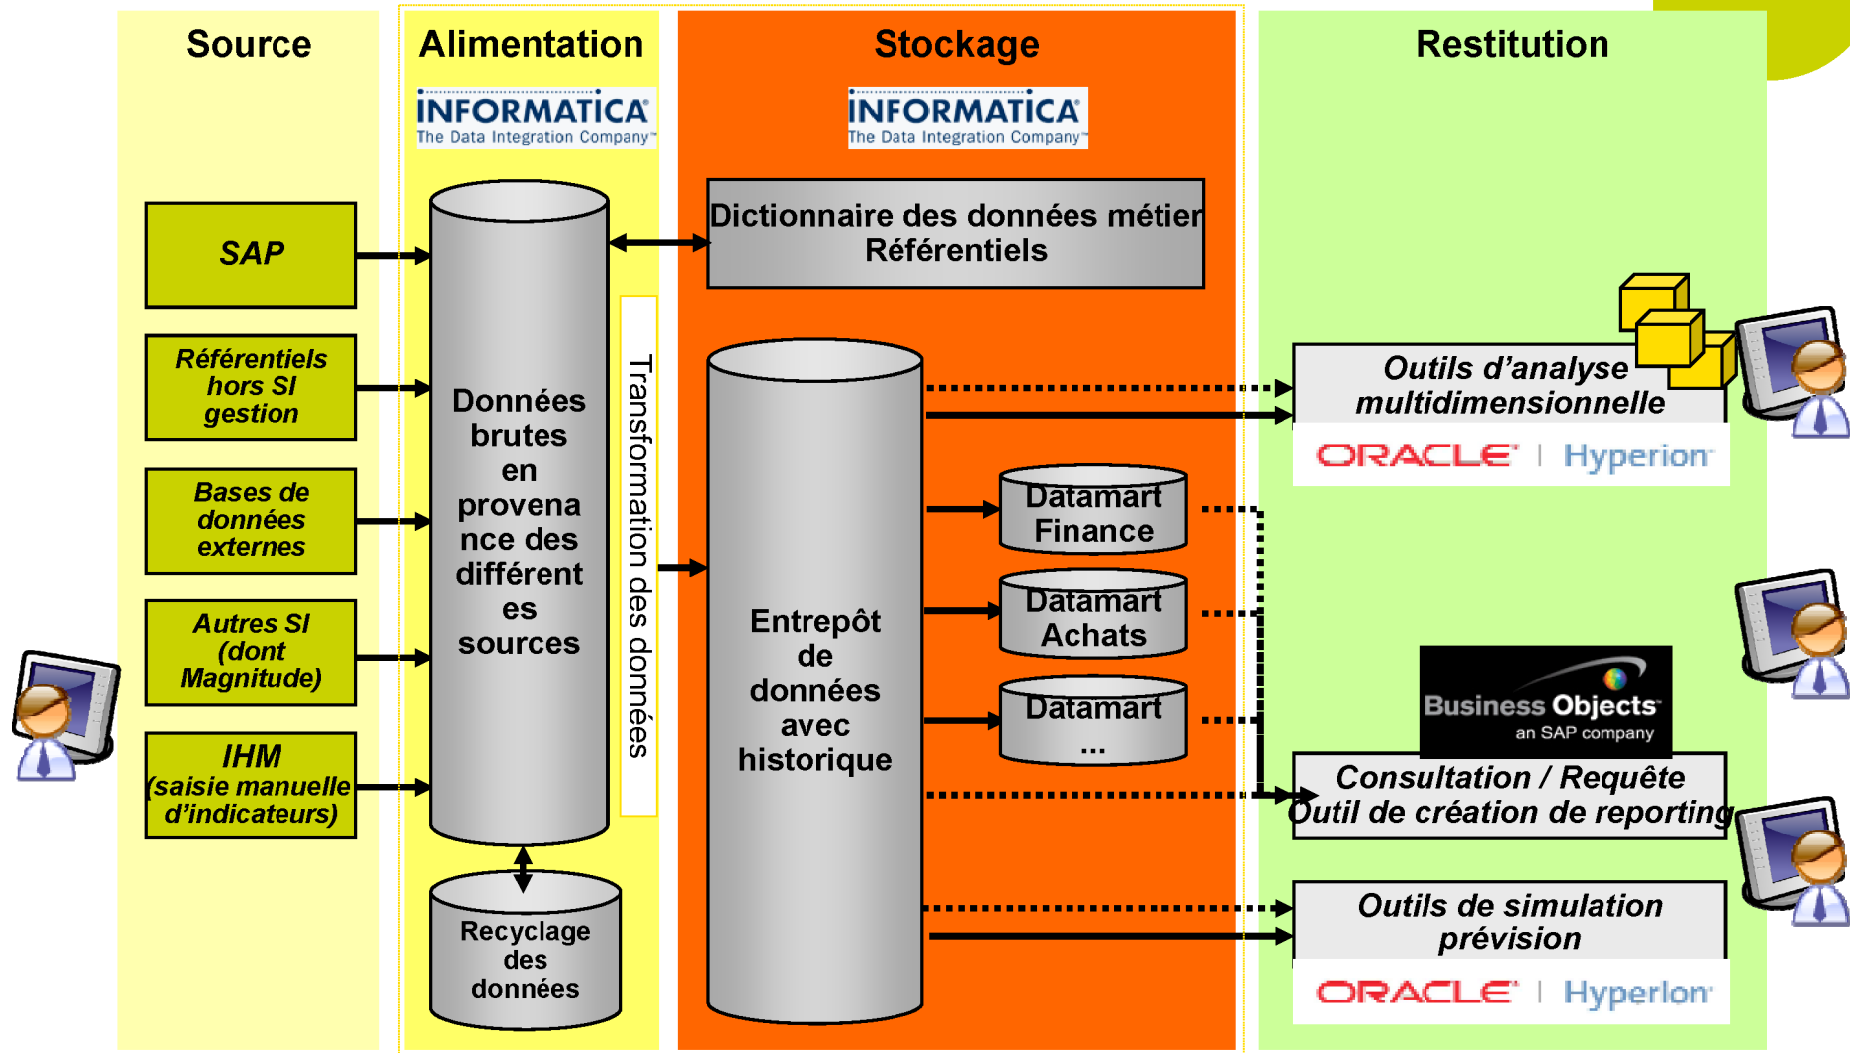



# Исследование **L2T3**<sup>1</sup>

## Лантус® 1/сут

подтвержденный хорошо переносимый гликемический контроль при значительно более низкой дозе по сравнению с инсулином детемиром 2/сут

**Основная цель:**

- ▶ Продemonстрировать не меньшую эффективность инсулина Лантус®, применяемого один раз в сутки (1/сут), по сравнению с инсулином детемиром, применяемым два раза в сутки (2/сут), по проценту пациентов, достигших уровня HbA<sub>1c</sub> <7%, без симптоматической гипогликемии при уровне глюкозы в плазме ≤56 мг/дл (3,1 ммоль/л)




Средние исходные характеристики пациентов (± CO)


	Лантус® 1/сут (n = 478)	Детемир 2/сут (n = 486)
Возраст (лет)	58,7	58,0
Длительность СД2Т (лет)	10,1	9,7
УГН (мг/дл)	171,5	176
ИМТ (кг/м²)	29,7	30,6
HbA <sub>1c</sub> (%)	8,7	8,7

**Лантус® 1/сут проявлял не меньшую эффективность в сравнении с детемиром 2/сут по первичному совокупному исходу, % пациентов с уровнем HbA<sub>1c</sub> <7%, без симптоматической гипогликемии при уровне ГП <56 мг/дл (27,5% по сравнению с 25,6% соответственно для инсулина Лантус® и детемира, p = НЗ)**

**Для достижения одинакового среднего гликемического кантроля пациенты** из группы применения детемира в среднем получали на 76% единиц (33 единицы) инсулина больше по сравнению с пациентами из группы применения инсулина Лантус®<sup>1</sup>



- 43,5 ед. в группе Лантуса® по ср. с 76,5 ед. в группе детемира (p < 0,001)
- 0,5 ед./кг в группе Лантуса® по ср. с 0,9 ед./кг в группе детемира (p < 0,001)



**Конечный УГН ниже в группе применения Лантус® 1/сут по сравнению с группой применения детемира 2/сут, при применении Лантус® УГН снижается значительно больше по сравнению с детемиром<sup>1</sup>**


- ▶ 108 мг/дл для Лантуса® по сравнению с 119 мг/дл для детемира

- ▶ Снижение на -64 мг/дл для Лантуса® по сравнению с -58 мг/дл для детемира (p<0,001)

# **L2T3** профиль безопасности<sup>1</sup>

**Одинаковая частота общих, тяжелых и ночных эпизодов гипогликемии, но меньше дневных эпизодов гипогликемии при применении инсулина Лантус®**

- ▶ **Частота дневных эпизодов гипогликемии на пациенто-год при уровне ГП ≤ 56 мг/дл: 1,06 Лантус® по ср. с 1,64 детемир (p=0,046)**



**Одинаковый процент НЯ для двух групп (3,7% для детемира по сравнению с 4,4% для Лантуса®), но в два раза больше пациентов, прекративших участие в исследовании, в группе применения детемира** по сравнению с группой применения Лантуса® (10,1 по сравнению с 4,6%; p=0,001), в основном, вследствие НЯ

**Кожные реакции**

**Основные НЯ, приводившие к прекращению участия в исследовании:**

- ▶ **Реакции в месте инъекции:** 0 пациентов в группе применения Лантуса® по сравнению с 9 пациентами в группе применения детемира
- ▶ **Повышенная чувствительность:** 0 пациентов в группе применения Лантуса® по сравнению с 8 пациентами в группе применения детемира



**Вес**

**Наблюдалось ограниченное увеличение веса у пациентов обеих групп**

- ▶ Разница в увеличении веса пациентов двух групп свидетельствует в пользу детемира, но не является клинически значимой (0,8 кг, p < 0,001)



УГН: уровень глюкозы натощак, ГП: глюкоза в плазме, 1/сут: один раз в сутки, 2/сут: два раза в сутки, СД2Т: сахарный диабет 2 типа, ППДС: пероральные противодиабетические средства, ИМТ: индекс массы тела, МЕТ: метформин, ПГГС: пероральные гипогликемические средства

1. Swinnen S. G. H., et al. EASD 2009 abstract #966. «Пациентам с диабетом типа 2 при неэффективности пероральной терапии для достижения контроля уровня глюкозы в крови требуется значительно более низкая доза инсулина гларгина, применяемого один раз в сутки, по сравнению с инсулином детемиром, применяемым два раза в сутки».

1. Swinnen S. G. H., et al. EASD 2009 abstract #966. «Пациентам с диабетом типа 2 при неэффективности пероральной терапии для достижения контроля уровня глюкозы в крови требуется значительно более низкая доза инсулина гларгина, применяемого один раз в сутки, по сравнению с инсулином детемиром, применяемым два раза в сутки».

НЯ: нежелательные явления, УГН: уровень глюкозы натощак

1. Swinnen S. G. H., et al. EASD 2009 abstract #966. «Пациентам с диабетом типа 2 при неэффективности пероральной терапии для достижения контроля уровня глюкозы в крови требуется значительно более низкая доза инсулина гларгина, применяемого один раз в сутки, по сравнению с инсулином детемиром, применяемым два раза в сутки».